




2001

výroční zpráva

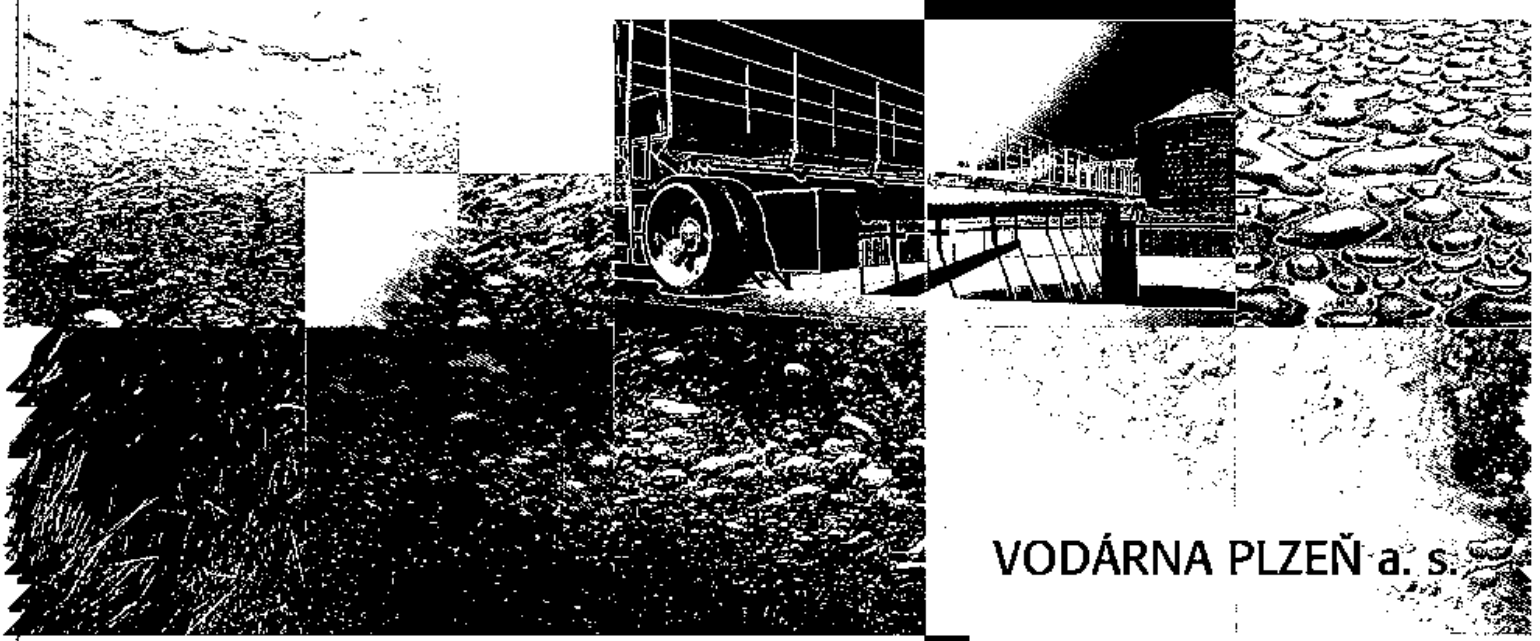


VODÁRNA PLZEŇ a. s.

člen skupiny

VIVENDI
water
Česká republika

Editorial

generálního ředitele

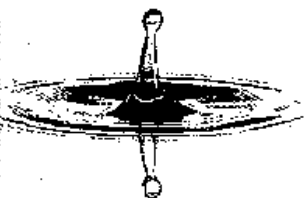

*Vážení zákazníci, zástupci měst a obcí, akcionáři,
spolupracovníci,*

dostává se vám do rukou výroční zpráva VODÁRNY PLZEŇ a.s. za rok 2001. Mnohé podstatné události tohoto roku lze vyčíst z čísel a grafů a doprovodného textu. Hlubku jejich dopadu do vědomí zákazníků, majitelů a zaměstnanců však ve zprávě nalézt nemůžete. Z tohoto důvodu mi dovoluete stručně se zmínit o tom nejpodstatnějším, co v průběhu roku 2001 provázelo podnikatelské úsilí společnosti.

I v loňském roce patřila naše společnost mezi nejlepší české vodohospodářské společnosti. K udržení tohoto postavení vynakládáme značné úsilí a směřujeme naše cíle. Jako v předchozích letech i v roce 2001 se společnost snažila naplnit především svůj prvořadý úkol, zásobovat obyvatelstvo a průmysl pitnou vodou, odvádět a čistit vodu odpadní. Provozní a ekonomické výsledky za uplynulý rok ukazují, že se svým úkolem se společnost vypořádala.


Rok 2001 se stal základem dlouhodobé stability naší společnosti. Přispělo k tomu několik rozhodujících událostí.

Pokračováním nového způsobu obnovy a rekonstrukcí vodohospodářského majetku města se podařila obnova několika kilometrů vodovodního potrubí, obnova technologického zařízení na úpravně vody a čistírně odpadních vod. Pokračovala realizace další etapy smluvních investic v celkové hodnotě téměř 103 mil. Kč. V loňském roce byla největší a nejdůležitější akcí výstavba vodovodního přivaděče pro oblast

Vinice a projektová příprava pro realizaci Aktualizace dispečinku úpravny vody a II. etapy Vodárenského dispečinku města Plzně. Obdobné smluvní závazky jsou realizovány společně i s majitelem infrastrukturního majetku v okrese Plzeň-sever s Vodárenskou a kanalizační a.s., a to v celkovém rozsahu 20 mil. Kč. Ve smluvních vztazích se podařilo uzavřít dlouhodobou smlouvu s městem Starý Plzeňec a prodloužit smlouvy s obcí Břasy a se Sdružením obcí Nýřany-Tlučná-Vejprnice. Společnost vyhrála výběrové řízení na budoucí provozování kanalizace a čistírny odpadních vod Sdružení obcí Město Touškov-Kozolupy-Bdeněves.

Stejně jako se podařilo posilovat naši firmu, posilovala celá skupina v rámci České republiky. Tato pozice je vyrobena tvrdou prací, nabídkou kvalitních služeb a vysokou efektivitou provozování.

Protože naše společnost je prakticky poskytovatel služeb, snažili jsme se i v roce 2001 tyto služby v maximální míře vylepšit. Veškeré cíle je však nutno plnit s vědomím nutnosti zachovat přijatelné ceny vodného a stočného.

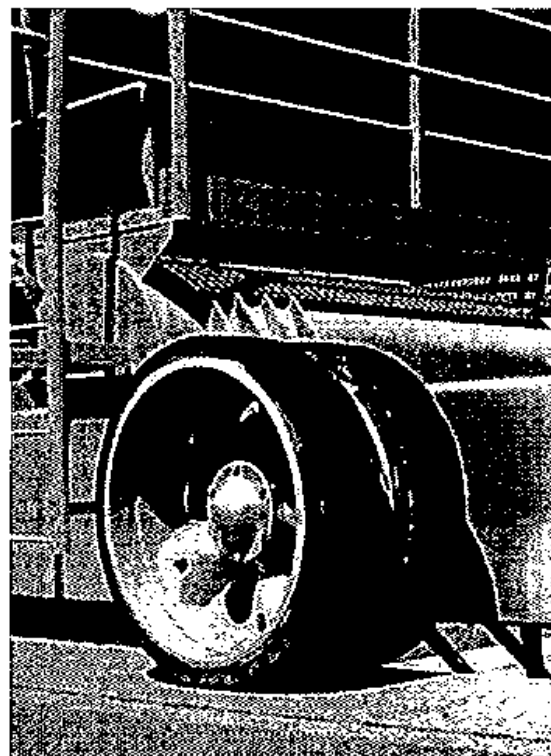

Toho by nešlo dosáhnout bez porozumění a přispění představitelů měst a obcí. Za vstřícný přístup k řešení potřeb souvisejících se správou vodohospodářského majetku jim patří mé upřímné poděkování. Jejich důvěra a pochopení je zároveň podporou pro další zlepšování našich služeb. Mé poděkování patří též akcionářům společnosti za poskytování zázemí největší vodohospodářské skupiny v České republice a ve světě. Jsem přesvědčen, že k dosažení výsledků akciové společnosti za rok 2001 přispěla každodenní svědomitá práce jednotlivých zaměstnanců. Dovolte mi proto rovněž poděkovat všem zaměstnancům společnosti za jejich podíl na dosažených hospodářských výsledcích.

Věřím, že vzájemnou spoluprací všech zainteresovaných v roce 2002 se podaří zabezpečit další rozvoj společnosti, posílit její postavení na trhu a učinit další důležitý krok pro začlenění do evropské rodiny vodárenských společností.

Ing. Miloslav Vostrý
generální ředitel

Obsah

Editorial generálního ředitele

PROFIL SPOLEČNOSTI


Základní údaje.....	2
Orgány společnosti.....	2
Organizační struktura.....	3
Významné události roku 2001.....	4
Strategické cíle pro rok 2002.....	7
Vztahy s veřejností.....	8
Lidské zdroje.....	9

Hlavní činnost společnosti

Výroba a distribuce pitné vody.....	11
Wärmelieferung.....	12
Odvádění a čištění odpadních vod.....	13
Kontrola kvality vody.....	14

FINANČNÍ ČÁST

Finanční výsledky.....	15
Rozvaha.....	15
Výkaz zisků a ztrát.....	17
Výkaz peněžních toků.....	18
Výrok auditora.....	19
Zpráva předsedy dozorčí rady.....	20
Kontakty.....	21

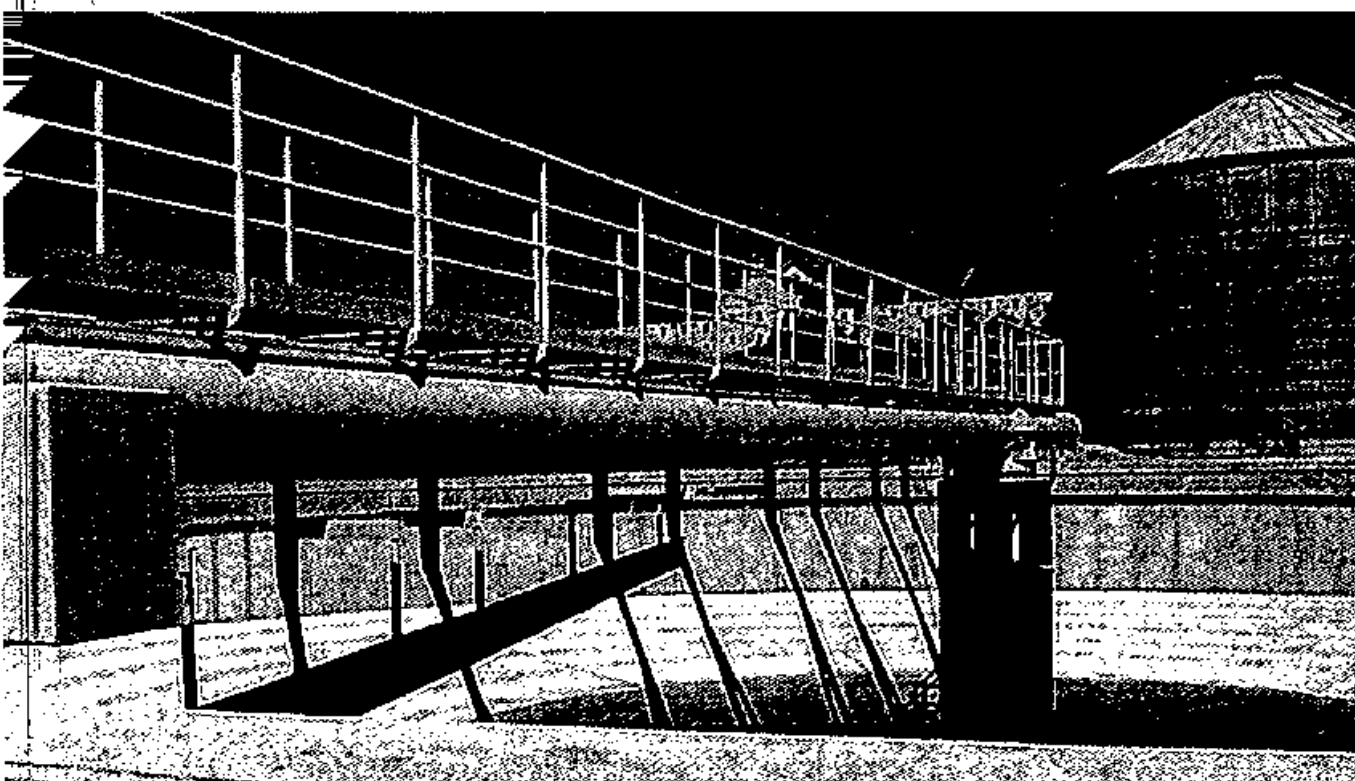

Profil společnosti

Základní údaje

Obchodní firma:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Sídlo společnosti:

Plzeň, Malostranská 2, PSČ 317 68

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 12. 1996

Základní kapitál společnosti:

5 000 000,- Kč

Akcionáři:

CTSE, a.s. 98,3 %

Město Plzeň 1,7 %

Identifikační číslo:

25 20 56 25

VODÁRNA PLZEŇ a.s. zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a zákaznické služby včetně fakturace, to vše v regionech město Plzeň, okres Plzeň-sever, okres Rokycany (obce Břasy-Stupno), okres Plzeň-jih (město Starý Plzenec a Stod).

Orgány akciové společnosti

Představenstvo

Ing. Rostislav Čáp
předseda

Ing. Philippe Guitard

pan Laurent Philbe

pan Gérard Thierry

Ing. Miloslav Vostry

Dozorní rada

MUDr. Antonín Pečenka
předseda

Mgr. Milena Pavelková

pan Petr Hora

Ing. Jan Kretek

pan Michel Olivier Louis

pan Etienne Petit

Výkonné vedení

Ing. Miloslav Vostry
generální ředitel

Ing. Marie Rauová
finanční ředitel


Ing. Zbyněk Bejvl
zástupce generálního ředitele
vedoucí úseku odpadní vody

Ing. Jan Kretek
zástupce generálního ředitele
vedoucí úseku pitné vody

Ing. Miloš Kliment
vedoucí personálního úseku

Organizační struktura

k 31. 12. 2001

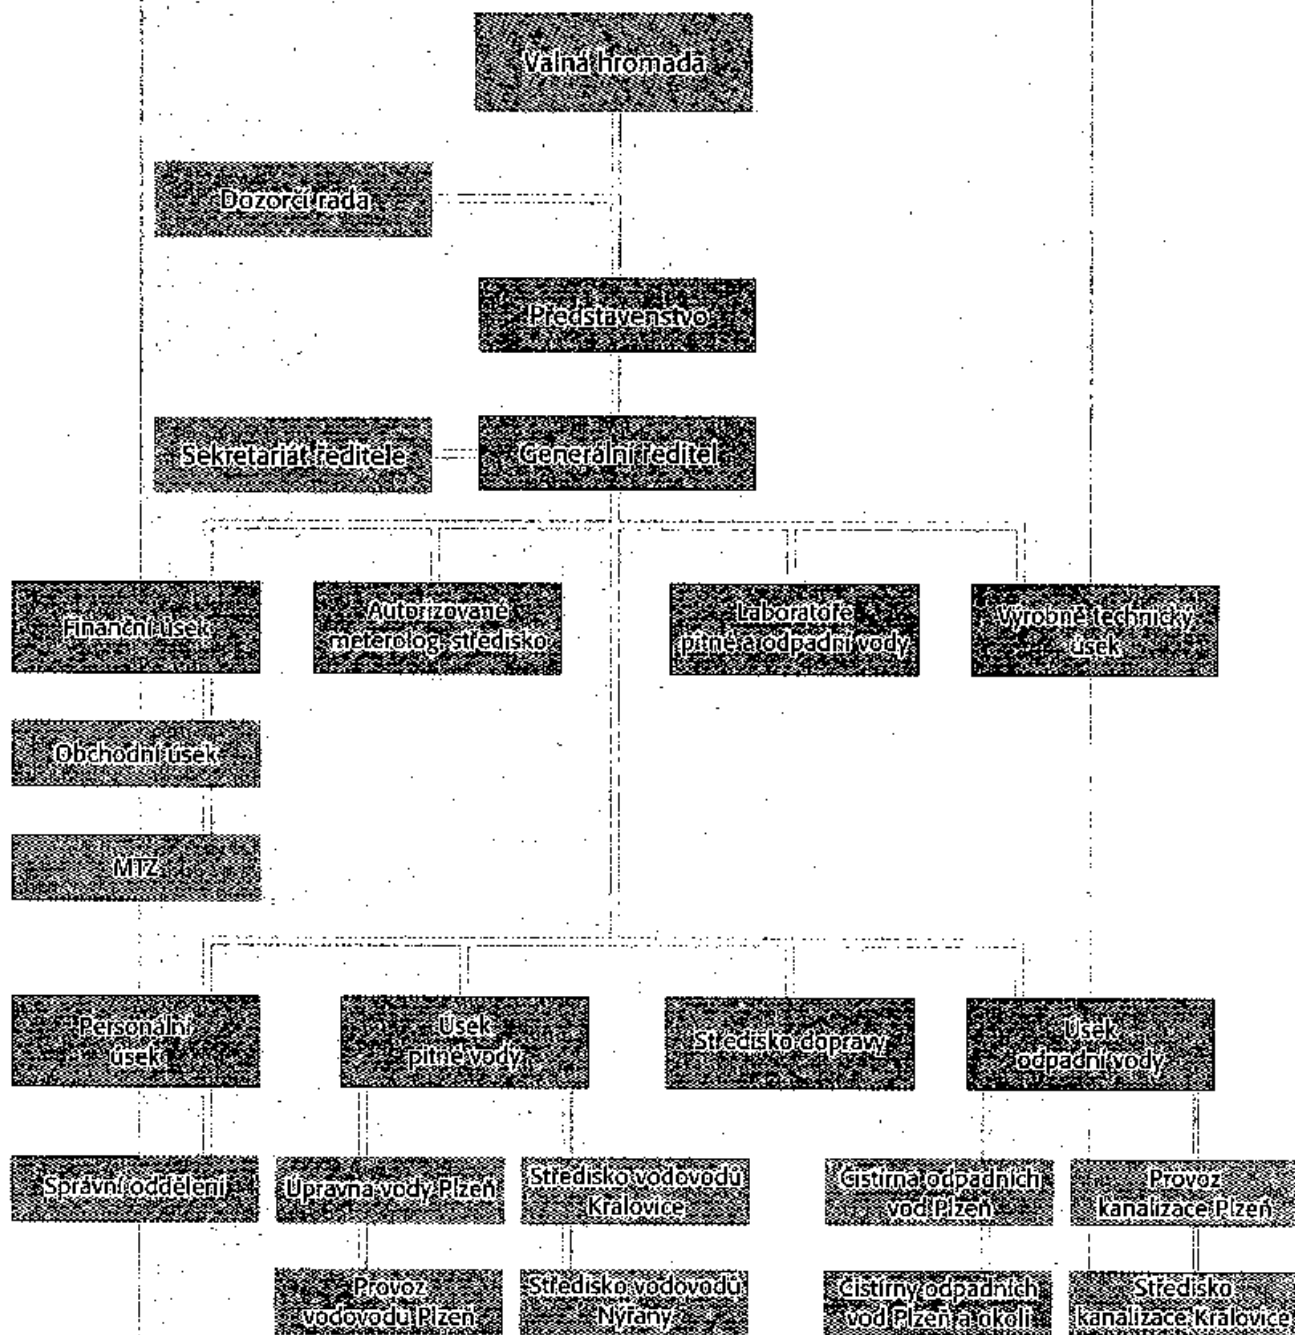

Významné události

Provozní oblast

VODÁRNÉ PLZEŇ a.s. se i v roce 2001 dařilo držet ztráty vody na nízkém procentu vzhledem k porovnání s ostatními provo-zovatelskými společnostmi. Je to především nepřetržitou havarijní službou, zasahující 24 hodin denně, nasazením pracovníků a techniky na opravy havárií bezprostředně po zjištění místa poruchy a zajištění potřebných podkladů. Zároveň se tak zkracuje doba, po kterou je nutná odstávka dodávky pitné vody.

V loňském roce dochází ke zlepšení kvality vyráběné a dodávané pitné vody. Rozvojem obnovy vodohospodářské infrastruktury, důslednou kontrolou provozování vodovodní sítě (čištění, odkalování, apod.) chceme udržet vyráběnou kvalitu i při distribuci k zákazníkovi.

Vyčištěné odpadní vody vypouštěné z čistírny odpadních vod zpět do recipientu splňovaly po celý rok přísné limity dané vodohospodářským orgánem.

Obnova V/H zařízení města


Již druhým rokem pokračovalo plnění nájmu formou "věčného plnění" při obnově infrastrukturního majetku města Plzně. Komise obnovy infrastrukturního majetku se scházela na pravidelných schůzkách po celý rok a provedla podle zákona o zadávání veřejných zakázek více než 100 výběrových řízení podle schváleného programu obnovy infrastrukturního majetku na rok 2001 v hodnotě 71,4 mil. Kč z nájmného ve výši 143 mil. Kč.

V rámci obnovy vodovodní sítě bylo obnoveno 2 483 metrů potrubí, což je nejvíce za posledních deset let. Mimo obnovu bylo dále na území města Plzně rekonstruováno 2 824 metrů vodovodní sítě. Nastartovaný systém obnovy se ukázal jako velice účelný.

Obnova vodohospodářského majetku byla směřována do oblastí :

pitné vody	47,6	mil. Kč
■ úprava vody (např. analyzátoř, čerpací technika, armatury, ..)	22,2	mil. Kč
■ vodovodní síť (potrubí, armatury, požární hydranty)	25,4	mil. Kč
do oblasti odpadní vody	21,1	mil. Kč
■ čistírny odpadních vod (např. čerpací technika, armatury, odstředivky, kalolisy, ..)	9,4	mil. Kč
■ kanalizační síť (např. kanalizační šachty, armaturní komory slybék, potrubí, ..)	11,7	mil. Kč



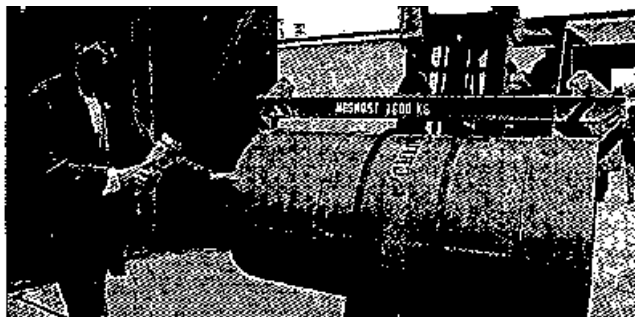

Smluvní investice

Komise pro smluvní investice se pravidelně scházela,

a na svých jednáních:

- schválila realizaci smluvní investice na Vodárenský soubor Vínice IV. etapa 2. stavba - potrubní přivaděč v hodnotě 15 mil. Kč. Tato investice byla v termínu realizována.
- na základě zpracovaných projektových dokumentací v roce 2001 komise schválila podklady pro dokončení Vodárenského dispečinku města Plzně II. etapa a aktualizaci Dispečinku úpravny vody Plzeň.

Zákaznické oddělení

V roce 2001 pokračovaly úpravy zákaznického centra společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. Spočívaly jednak v samotných úpravách prostředí pro jednání tak, aby bylo příjemnější pro naše klienty, ale také v oblasti poskytování většího množství pro klienty důležitých a potřebných informací (například tzv. informační listy odpovídající na nejčastější otázky, které si spotřebitelé vody kladou). Byla přijata řada dalších opatření, vedoucí k jednoduššímu přijímání reklamací a urychlení jejich řešení. Jedná se o velice důležitý krok, směřující k uspokojování potřeb našich klientů.

Certifikát ISO 9002, který společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. obdržela v květnu roku 2000 jako první vodárenská společnost v ČR, představuje další etapu při zlepšování služeb klientům. Účinnost Systému řízení jakostí byla znovu potvrzena při kontrolním auditu, který proběhl v květnu 2001.

Provoz Laboratoře



Provoz Laboratoře akreditovaný u Českého institutu pro akreditaci pod číslem 252/1998 prováděl rozborů pitných, surových (povrchových a podzemních), odpadních vod, kalů a bioplynu. Během roku zajišťoval chemické, fyzikální, biologické a mikrobiologické analýzy nejen pro provozy VODÁRNY PLZEŇ, ale i pro řadu externích zákazníků. Na základě výsledků laboratorních zkoušek tak byly získávány informace o kvalitě pitné vody dodávané do vodovodních sítí a o kvalitě vypouštěných odpadních vod a produkovaných kalů.

V oblasti pitných vod byla kontrola jakosti zaměřena především na kvalitu vody v průběhu technologického procesu výroby pitné vody v úpravárnách vody a v odběrných místech na vodovodních sítích provozovaných společností. Laboratoř pitných vod provedla celkem 84 200 jednotlivých stanovení.

V oblasti odpadních vod byly odebrány a analyzovány vzorky z čistíren vod zaměřené na řízení technologických procesů a kontrolu kvality vypouštěných vod do recipientů, dále vzorky vod průmyslových producentů vypouštějících odpadní vodu do kanalizačních sítí pro kontrolu limitů dodržování kanalizačních řádů. Laboratoř odpadních vod provedla celkem 85 480 jednotlivých stanovení.

V průběhu roku se provoz Laboratoře připravoval na reakreditaci podle nové evropské normy ISO/IEC 17025, která v sobě zahrnuje požadavky jakostí mezinárodních norem ISO 9001-2. Opětovné úřední pověření k výkonu služeb "Osvědčení o akreditaci" na období 12. 12. 2001 až 31. 12. 2006 získal provoz Laboratoře v prosinci 2001.



Ekonomická oblast

Autorizované metrologické středisko

Autorizované metrologické středisko opravuje, ověřuje a přezkušuje vodoměry DN 15 - 40 mm. Opravy, ověřování a přezkušování provádí jak pro vlastní potřebu společnosti, tak i pro externí zákazníky. V roce 2001 bylo ověřeno 9 931 vodoměrů, opraveno 8 717 vodoměrů a přezkoušeno 181 vodoměrů.

Personální oblast


Společnost se v roce 2001 věnovala především zvyšování kvalifikace zaměstnanců intenzivnějším školením pracovníků všech kategorií. Rozvoj schopností a zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců je jednou z hlavních priorit.

Usilujeme o zvyšování zodpovědnosti zaměstnanců a managementu. Je třeba motivovat vedoucí pracovníky k hodnocení zaměstnanců a zlepšovat spokojenost zaměstnanců.

V započatém příznivém trendu zvyšování provozního hospodářského výsledku k celkovému obratu se nám dařilo pokračovat. Dosažený čistý zisk v roce 2001 byl 30 mil. Kč a to je o 3 mil. Kč vyšší než v roce minulém. Nerozdělený zisk je stále, stejně jako v uplynulých letech, používán na smluvní investice a dlouhodobý předplacený pronájem vodohospodářské infrastruktury v některých lokalitách, a to tak, aby vedl ke snížení rizika ztráty odbytu. Celkový obrat v roce 2001 byl 522 mil. Kč, což představuje 102 % skutečnosti předchozího roku. Z toho vodné bylo 260 mil. Kč, stočné 247 mil. Kč a ostatní 15 mil. Kč. Nutno ale konstatovat, že v objemu množstevním u vodného a stočného došlo ke snížení o více než 2 %.

Vyplácené dividendy činily 5 mil. Kč, přijaté (zdaněné) dividendy byly ve výši 1,7 mil. Kč. Vytvořila se rezerva na opravy a udržování hmotného majetku 8 mil. Kč a rovněž riziko vymahatelnosti pohledávek je kryto dostatečně vysokou tvorbou opravných položek, přestože v této oblasti jsme zaznamenali značné snížení objemu pohledávek po lhůtě splatnosti. V tomto trendu bychom i nadále chtěli pokračovat.

Obrat přepočtený na jednoho zaměstnance dosáhl 1,3 mil. Kč a takto přepočtený zisk je přibližně ve výši 78 tis. Kč. V rámci srovnání vývoje cen vodného a stočného mezi vybranými 28 společnostmi v ČR (zdroj SOVAK) jsme měli 4. nejnížší cenu v tomto srovnání. Tento vývoj je pro nás velmi příznivý a i nadále bychom chtěli nízkou hladinu nákladů promítnutých v ceně vodného a stočného udržet.

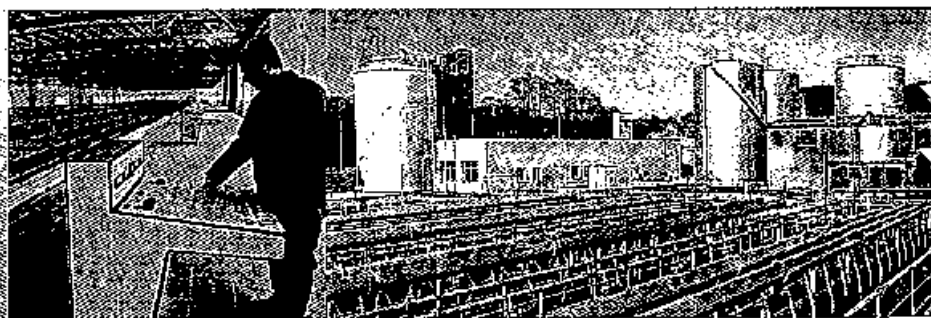

2002

strategické cíle

Rozvoj smluvních vztahů

Vzhledem k nové legislativě (zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) platné od počátku letošního roku, musíme ještě účinněji spolupracovat s městy a obcemi na doplnění našich vzájemných smluvních vztahů. Naším přáním je prohloubit komunikaci a spolupráci v zájmu našich zákazníků.

Provozní ukazatele

V naší provozní činnosti chceme i nadále dosahovat vysoké kvality, zejména v oblasti výroby pitné vody nebo úniků vody v distribuční síti, v oblasti dotýkající se životního prostředí a kvality vypouštěných odpadních vod do recipientu zajistíme udržení vysoké kvality vyčištěné odpadní vody. V oblasti odpadních vod dále předpokládáme zahájení realizace 1. etapy dispečinku odpadních vod. K naplnění provozních ukazatelů by měl sloužit projekt Zvyšování hodnoty, který je již zaveden u společnosti třetím rokem. Do projektu jsou zapojeni všichni vedoucí pracovníci. Tento systém bude sloužit v roce 2002 jako nástroj osobní zainteresovanosti pracovníků směřující ke zvýšení hodnoty společnosti.

Obnova VH zařízení

Již během roku 2001 se začala připravovat dokumentace pro rok 2002, především pro oblast vodovodní sítě, a některé důležité akce vytvářející podmínky pro zajištění dodávky vody a zlepšení její kvality. Byly upřednostněny položky k dokončení z roku 2001 nebo položky navazující na akce realizované v loňském roce.

Na základě zpracovaných projektových dokumentací komise Smluvních investic schválila na rok 2002 realizaci Vodárenského dispečinku města Plzně II. etapa (realizace za 10 mil. Kč) a aktualizaci Dispečinku úpravny vody Plzeň (realizace za 7 mil. Kč).

Finanční oblast

Ve spolupráci se všemi smluvními partnery budeme usilovat o dosažení optimální ekonomické rovnováhy mezi potřebami smluvních investic a obnovy, finanční závislosti a solventnosti naší společnosti a udržení minimálního růstu cen vodného a stočného. V rámci úzké a vzájemné spolupráce chceme dosáhnout maximálních úsporných opatření při zachování výhodnosti pro celý region i naši společnost a také především pro jednotlivé odběratele.

Při zachování trendu vývoje plnění hospodářského výsledku, a to dosažení provozní marže 10 %, chceme plnit i další ekonomické ukazatele, zejména:

- běžnou likviditu minimálně na 1,7 %
- snížení celkové zadluženosti na 20 % a udržování optimální struktury zdrojů
- snížení průměrné doby obratu pohledávek na 30 dní
- dodržení příznivého vývoje nákladovosti a pracovního kapitálu

Personální oblast

V roce 2002 bude našim cílem zlepšit vzdělávací systém zdokonalením jeho plánování. Pomocí standardizace personálních procesů chceme napomáhat formování a posilování firemní kultury. Další prioritou bude zdokonalit systém odměňování manažerů propojením na výkonost společnosti.

Vztahy s veřejností

Komunikace s veřejností

Aktuální informace o činnosti VODÁRNY PLZEŇ a.s. získávají naši zákazníci a široká veřejnost prostřednictvím firemních vývěsek, lokálního tisku, rozhlasu a televize.

Tradičně jsou pořádány dny otevřených dveří, kde se návštěvníci mohou seznámit s komplexy úpravní vody a čistírny odpadních vod v Plzni, navštívit Zákaznické centrum a Autorizované metrologické středisko, kde se provádí cejchování a opravy vodoměrů. V průběhu celého roku jsou pro žáky plzeňských škol pořádány exkurze.

V neposlední řadě je důležité zmínit podporu ekologické výchovy žáků škol, kteří již od roku 1997 využívají učební pomůcku Tajemství vody. VODÁRNA PLZEŇ a.s. každoročně doplňuje spotřební materiál a učební texty.

Služby zákazníkům

Zákazník je stále v centru našeho zájmu. Po získání certifikátu ISO 9002 jsme se zaměřili na další zkvalitňování našich služeb, lepší informovanost zákazníků a přizpůsobování se zákaznickým požadavkům. Pro rok 2002 je plánována realizace druhé etapy automatického systému dálkových odečtů vodoměrů.

www.vodarna.cz



Lidské zdroje

Počet zaměstnanců


k 31. 12. 2001 byl 422.

Proti srovnatelnému období předchozího roku 2000 došlo k mírnému snížení stavu o 10 zaměstnanců, což činí 2,31 % proti původnímu stavu.


Snížování stavu zaměstnanců proběhlo nenásilnou formou s využitím přirozených odchodů zaměstnanců. Fluktuace zaměstnanců (dohody a výpovědi ze strany zaměstnance, odchody ve zkušební době) je poměrně velmi nízká - odešlo 11 zaměstnanců, což představuje 2,6 %.


Pracovní kolektiv je stabilizovaný - 286 zaměstnanců, tj. 67,77 %, pracuje ve společnosti více než 5 let. Úroveň kvalifikace mírně vzrostla, protože odcházející zaměstnanci jsou nahrazováni zaměstnanci s vyšší kvalifikací.

Věková struktura zaměstnanců

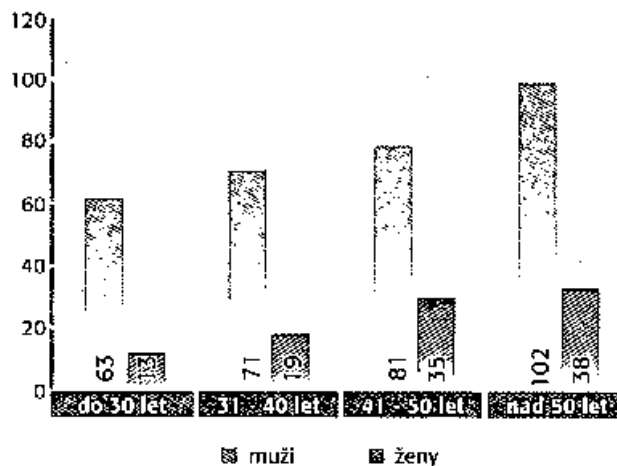


Délka zaměstnání ve společnosti

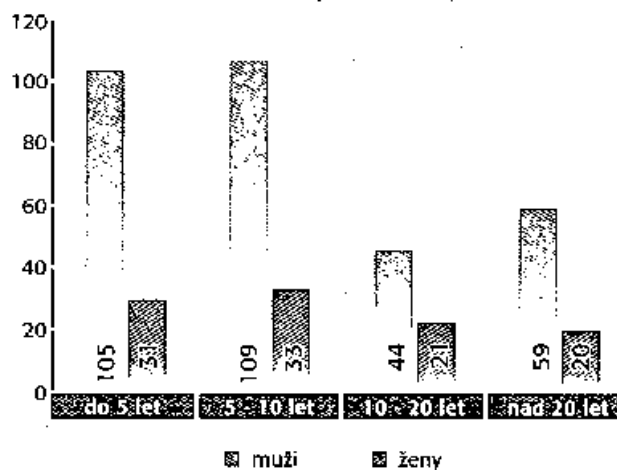

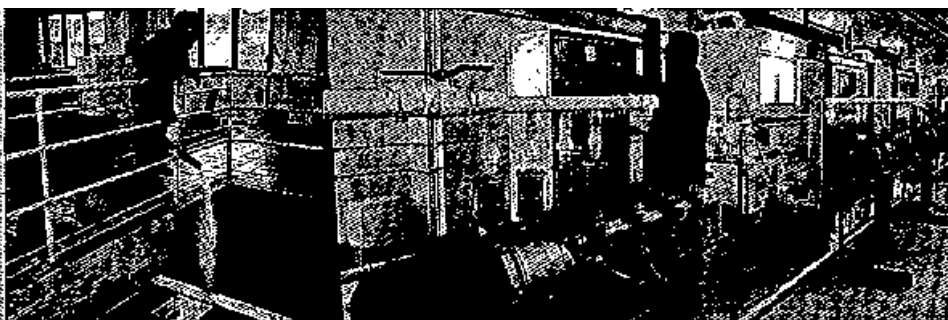

Odchody zaměstnanců

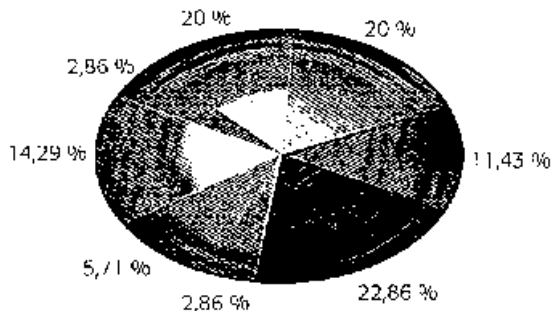


- Nadbytečnost zaměstnanců
- HPP na dobu určitou
- VPP na dobu určitou
- Odchody do důchodu
- Odchody v rámci skupiny VW
- Dohodou na žádost zaměstnance
- Výpověď zaměstnanec
- Ve zkušební době

Odchody zaměstnanců podle důvodu	počet zaměstnanců
Nadbytečnost zaměstnanců	5
HPP na dobu určitou	1
VPP na dobu určitou	7
Odchody do důchodu	7
Odchody v rámci skupiny VW	4
Dohodou na žádost zaměstnance	8
Výpověď zaměstnanec	1
Ve zkušební době	2

Vzdělanostní struktura zaměstnanců

Vzdělání	výroba	THP	management	celkem
Základní	39	2	0	41
Vyučen	191	13	0	204
Vyučen s maturitou	12	10	0	22
Střední odborná škola	34	64	0	98
Střední škola	4	15	0	19
Vysoká škola	4	28	6	38

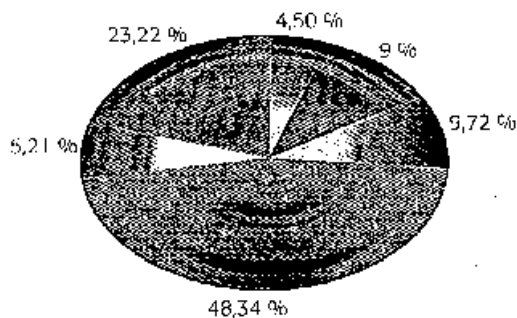

- Základní
- Vyučen
- Vyučen s maturitou
- Střední odborná škola
- Střední škola
- Vysoká škola



Hlavní činnosti společnosti

Výroba a distribuce pitné vody

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zásobuje pitnou vodou téměř

230 tisíc obyvatel v okresech

Plzeň-město, Plzeň-sever,

Plzeň-jih a Rokycany.

V roce 2001 bylo vyrobeno přes

19 mil. m³ vody, fakturace

dosáhla 15,6 mil. m³ a voda

nefakturovaná činila 17,5 %.

Základní údaje za rok 2001

Počet vodovodních přípojek	30 108
Počet vodoměrů	31 122
Délka vodovodní sítě (km)	1 149
Délka vodovodních přípojek (km)	239
Objem vyrobené pitné vody (m ³ /rok)	19 045 000
Fakturovaný objem (m ³ /rok)	15 648 000
Specifická spotřeba vody (l/os./den)	110
Počet úpraven vody	18
Kapacita hlavní ÚV (m ³ /den)	86 400
Počet vodojemů	74
Počet čerpacích stanic	33

Úprava vody

Celková kapacita úpraven vody v provozování VODÁRNY PLZEŇ a.s. činí 1 602 l/s. Největším zdrojem je úpravná voda pro skupinový vodovod Plzeň postavená na řece Úhlavě a vybavená odpovídající několikastupňovou technologií. Ostatních 17 úpraven využívá podzemní vodu, v některých příznivých případech je dodávána voda bez úpravy, pouze s hygienickým zabezpečením. Množství vyrobené vody pokleslo proti předcházejícímu roku o necelé 1 %, na což mělo vliv i snížení objemu vody technologické o 18 %.



Vodovodní sítě

Obhospodařovaná délka vodovodních sítí činí 1 149 km, na kterých je 30 108 přípojek a 31 122 vodoměrů. Pro zajištění požadovaných parametrů tlaku a průtoku je využíváno 74 vodojemů a 33 čerpacích stanic. Údržba sítě se musela vypořádat s 1 215 poruchami, z nichž největší byla havárie výtlačného řadu 2 x 600 mm v Plzni u Tyršova mostu. Ztráty vody ve vodovodní síti se daří udržovat na nízké úrovni 7,5m³/km/den.





tis. m ³	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Voda vyrobená	19 018,69	17 773,46	19 964,95	19 680,20	19 103,80	18 958,16
Voda fakturovaná	15 552,71	15 674,90	17 052,19	16 952,42	16 220,39	15 648,43
Fakturace obyvatelstvo	8 426,71	8 267,84	9 765,01	10 100,87	9 680,63	9 177,46
Fakturace ostatní	7 126,00	7 407,06	7 287,18	6 851,55	6 539,76	6 470,96
Voda předaná	1 454,58	1 535,80	148,02	176,45	178,03	183,59
Voda nefakturovaná	3 465,98	2 098,55	2 912,77	2 727,78	2 883,41	3 309,73

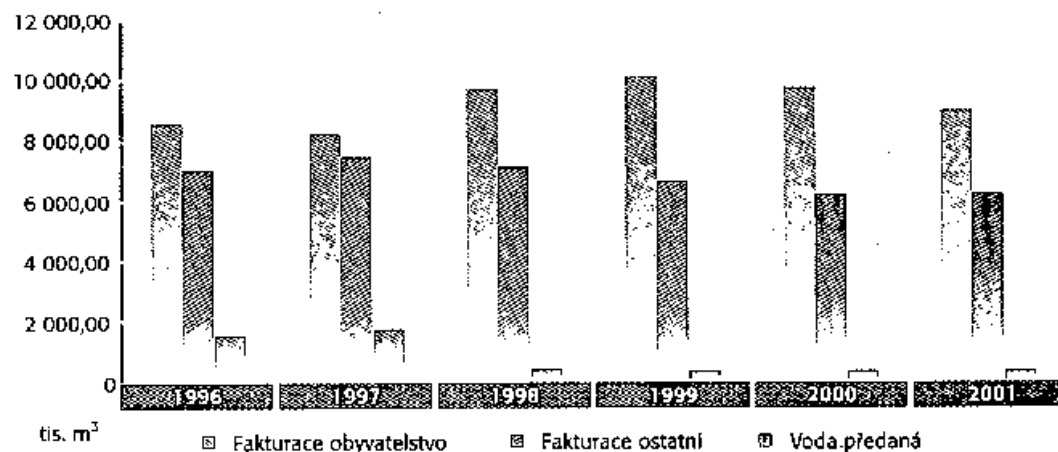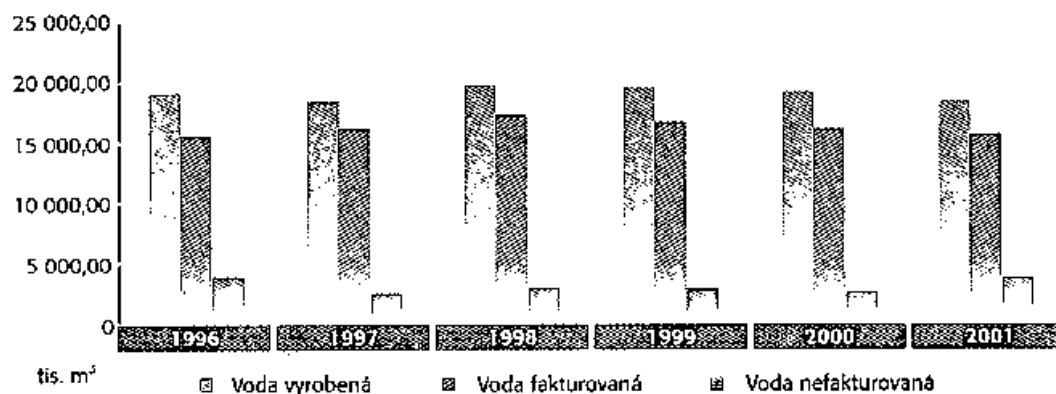

Wamodat

Společný projekt společností VODÁRNA PLZEŇ a.s., I. JVS a.s. a FIEDLER elektronika pro ekologii je realizován v rámci programu IST EU (Information Societies Technology Programme). Představuje vybavení celkem 20 objektů měřicí


technikou pro sledování technologických a technických parametrů, instalaci monitorovacích a řídicích jednotek a zařízení pro GSM přenos dat a zpráv na displejky.



Odvádění a čištění odpadních vod

Základní údaje za rok 2001

Počet kanalizačních přípojek	17 771
Délka kanalizační sítě (km)	576
Délka kanalizačních přípojek (km)	140
Objem vycištěných OV (m ³ /rok)	21 622 000
Fakturovaný objem (m ³ /rok)	16 984 000
Počet ČOV	25
Kapacita všech ČOV (m ³ /den)	104 100
Počet čerpacích stanic	23

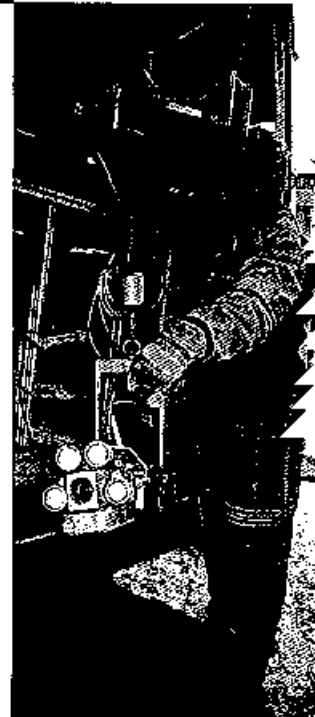


Odvádění odpadních vod

VODÁRNA PLZEŇ a.s. provozuje kanalizační síť v Plzni a v dalších 20 městech a obcích okresů Plzeň-sever, Plzeň-jih a Rokycany. Odvádí odpadní vodu od cca 198 000 obyvatel. Převážně se jedná o gravitační jednotnou síť.

Provoz v roce 2001 byl zajištěn bez významnějších omezení. Na síti bylo opraveno 176 lokálních havárií (převážně ucpání průtočných profilů stok), provedeno 889 zásahů na kanalizačních přípojkách a opraveno 325 revizních šachet.

Rok	Počet kanalizačních přípojek
1996	13 243
1997	13 518
1998	16 475
1999	16 790
2000	17 272
2001	17 771

Počet kanalizačních přípojek

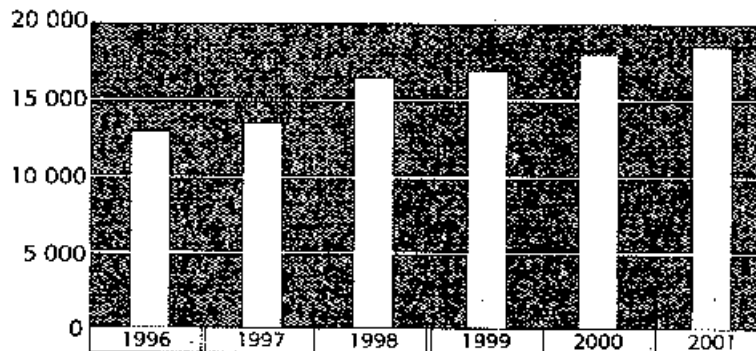

v tis. Kč		2000	2001
	PASIVA	258 128	293 671
A.	Vlastní kapitál	110 394	135 084
A.I.	Základní kapitál	5 000	5 000
A.II.	Kapitálové fondy	0	0
A.III.	Fondy ze zisku	1 704	1 271
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let	76 662	98 644
A.V.	Hospodářský výsledek běžného období	27 028	30 169
B.	Cizí zdroje	128 311	124 017
B.I.	Rezervy	16 500	10 701
B.II.	Dlouhodobé závazky	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky	71 811	73 316
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	40 000	40 000
C.	Ostatní pasiva	19 423	34 570

Výkaz zisků a ztrát

v tis. Kč		2000	2001
+	Tržby za prodej zboží	0	0
-	Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0
+	Výkony	511 397	522 182
-	Výkonová spotřeba	335 982	359 916
	Přidaná hodnota	175 415	162 269
-	Osobní náklady	102 791	106 712
-	Daně a poplatky	866	939
-	Odpisy stálých aktiv	20 825	17 027
+	Ostatní provozní výnosy	12 891	9 453
-	Ostatní provozní náklady	22 705	19 450
*	Provozní hospodářský výsledek	43 352	48 403
+	Finanční výnosy	2 048	2 033
-	Finanční náklady	3 513	3 289
+	Hospodářský výsledek z finančních operací	1 465	1 256
+	Mimořádné výnosy	17	3 369
-	Mimořádné náklady	597	481
*	Mimořádný hospodářský výsledek	- 580	2 888
	Hospodářský výsledek před zdaněním	41 307	50 035
	Daň z příjmu - splatná	14 279	16 254
	Daň z příjmu - odložená	0	3 612
***	Hospodářský výsledek za účetní období	27 028	30 169

Výkaz peněžních toků

v tis. Kč		2000	2001
P.	Stav peněžních prostředků na počátku roku	483	4 171
Z.	Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním	41 887	47 147
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	- 15 263	30 134
A.2.	Změny stavu pracovního kapitálu	24 366	- 24 686
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 2 618	- 2 660
A.4.	Přijaté úroky	190	332
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	- 14 279	- 16 254
A.6.	Mimořádné příjmy a výdaje	- 580	2 888
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	33 703	36 901
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	- 40 931	- 29 741
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	111	890
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	- 40 820	- 28 851
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	14 174	0
C.2.	Změna stavu vlastního kapitálu	- 5 069	- 5 479
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	1 700	1 700
C***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	10 805	- 3 779
F.	Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků	3 688	4 271
R.	Stav peněžních prostředků na konci roku	4 171	8 442

Rozdělení zisku

Hospodářský výsledek po zdanění	30 169 564,49 Kč
Fond péče o zaměstnance	775 000,- Kč
Dividendy	5 000 000,- Kč
Nerozdělený zisk	24 394 564,49 Kč

Výrok auditora



RSM SALUSTRO REYDEL ČR

ZPRÁVA AUDITORA

k auditu účetní závěrky k 31. 12. 2001 určená akcionářům společnosti

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 2, Plzeň

IČO: 25 20 56 25

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. k 31.12.2001. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. k 31.12.2001, výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.


Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených ve výroční zprávě s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.

Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán. Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených v této zprávě a nezjistili jsme významné nesprávnosti.



Bernard KLEINERT
spolupráce RSM SALUSTRO REYDEL ČR
auditor

Praha 29.3.2002




Ing. Dagmar PĚNIČKOVÁ
auditor - č. dekretu 988

Žitomířská 38, Praha 10
(Č. osvědčení 066)

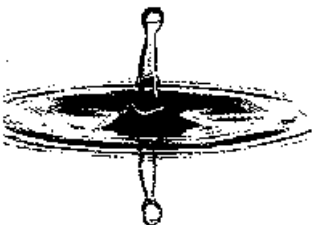

Zpráva dozorčí rady

V roce 2001 zasedala dozorčí rada čtyřikrát. V rámci své činnosti provedla kontrolu činnosti akciové společnosti. Nebyly zjištěny žádné rozpory s obecně závaznými právními předpisy a platnými stanovami společnosti. Byla provedena kontrola hospodaření společnosti, účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. Nebyly zjištěny nedostatky a nevznikly pochybnosti o správnosti uváděných údajů.

Účetní závěrka byla ověřena auditorskou společností RMS Salustro-Reydel ČR s.r.o. Výrok auditora konstatuje, že účetní závěrka společnosti Vodárna Plzeň a.s. k 31. 12. 2001 věrně zobrazuje stav majetku, závazků a vlastního jmění společnosti a respektuje zákon o účetnictví a ostatní účetní předpisy České republiky.

V souladu s těmito zjištěními předkládá dozorčí rada valné hromadě tuto zprávu s doporučením schválit účetní závěrku společnosti za rok 2001 a předložený návrh na rozdělení zisku.

MUDr. Antonín PEČENKA
předseda dozorčí rady

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, 317 68 Plzeň

Tel.: 019 / 74 13 111

Fax: 019 / 72 409 19

E-mail: mail@vodarna.cz